

VERBINDUNGSEINSTELLUNG


CONNECTION SETTINGS

STANDARD

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

COLLEGAMENTO ELETTRICO

STANDARDNI ELEKTRIČNI PRIKLOP

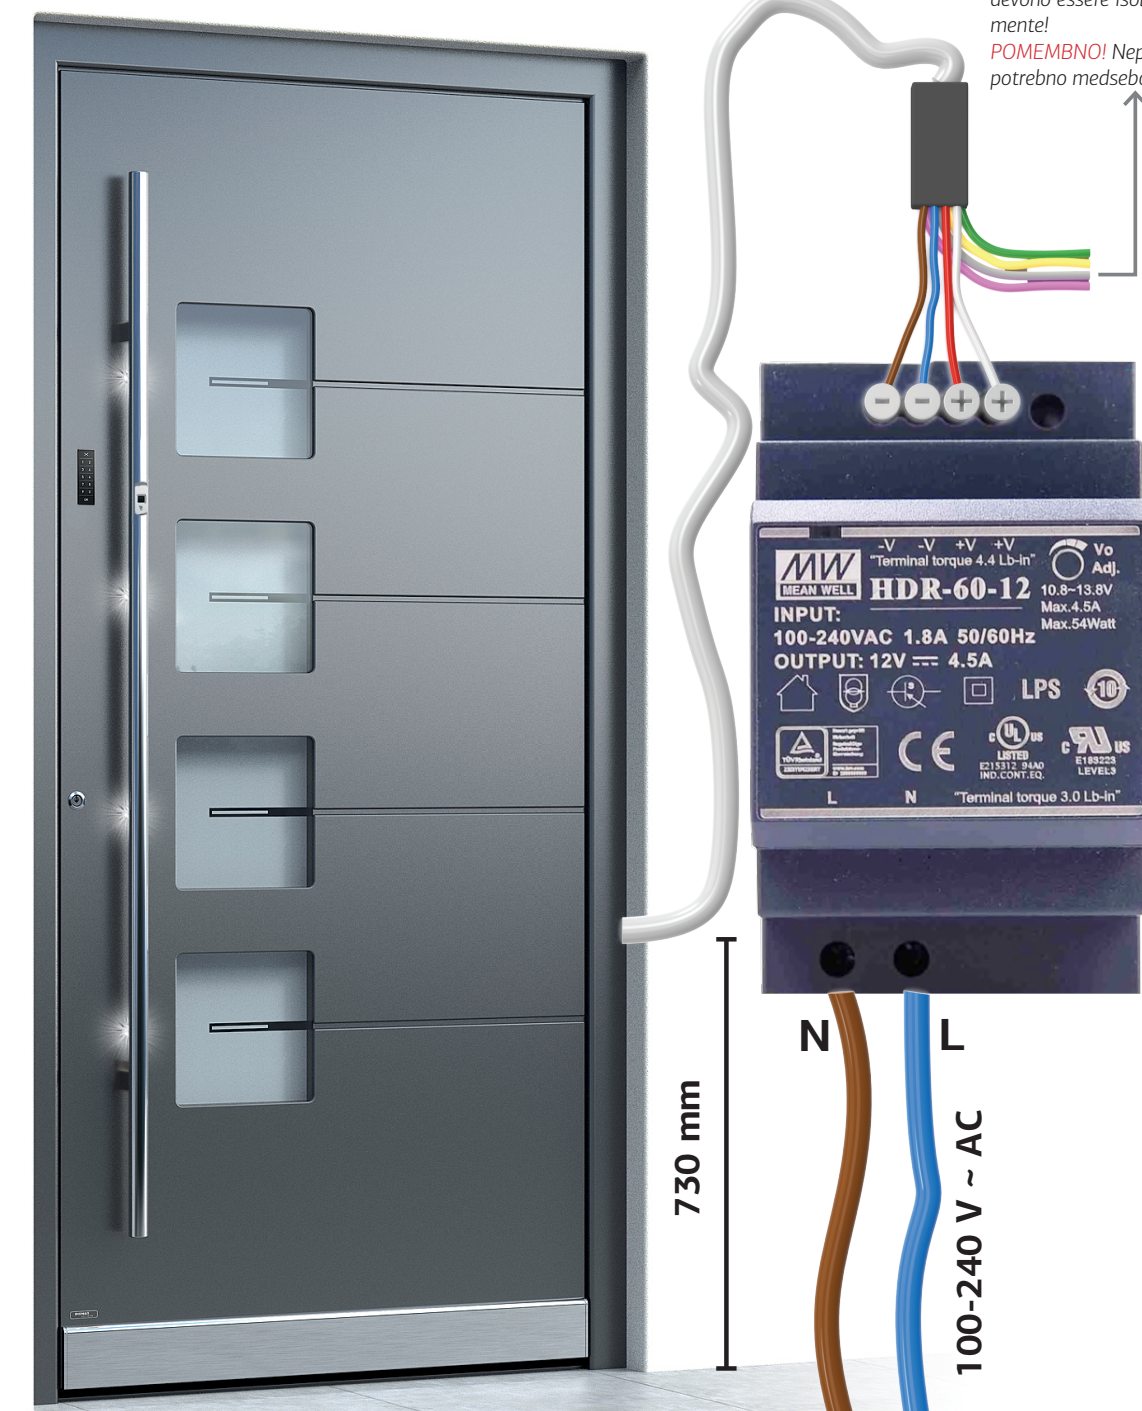

WICHTIG! Nicht angeschlossene drähte müssen isoliert werden!
IMPORTANT! Untrimmed wires must be insulated!
IMPORTANT! Les fils non connectés doivent être isolés séparément (un par un) !
IMPORTANTE! I fili non collegati devono essere isolati separatamente!
POMEMBNO! Nepriklopljene žice je potrebno medsebojno izolirati!

EXTERNER POTENTIALFREIER KONTAKT

(z.b. Entriegeln per Gegensprechanlage/ Taster öffnen, fremd Zutrittssysteme)

EXTERNAL POTENTIAL FREE CONTACT

(e.g. for wireless receiver, Intercom / button customer-specific access control systems)

OPTION

L'ENTRÉE DU CONTACT EXTERNE

(par exemple pour le récepteur sans fil, l'interphone, les systèmes de contrôle d'accès spécifiques au client, smart home maisons connectées)

CONTATTO ESTERNO SENZA POTENZIALE PER APERTURA CON CITOFOONO OPPURE INTERRUETTORE.

ZUNANJI BREZNAPETOSTNI KONTAKT

(npr. daljinsko odpiranje, RFID, domofon in drugi sistemi odpiranja)

ARMO COMFORT **ELECTRO (EAV3):**


Für Fingerscanner Securo

For fingerscanner Securo

Pour le lecteur d'empreintes Securo

Per lettore d'impronte Securo

Za čitalec prstnih odtisov Securo

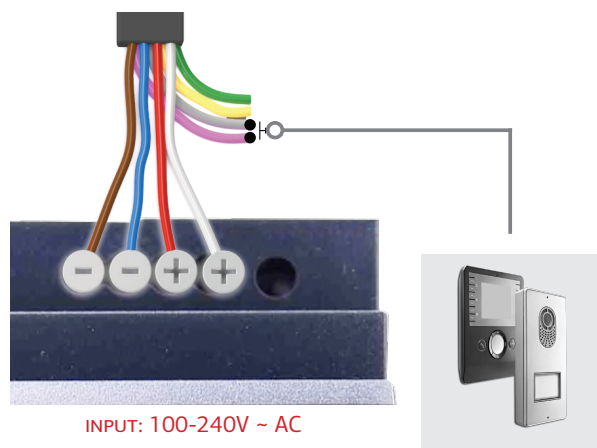

INPUT: 100-240V ~ AC
OUTPUT: 12V --- 4,5A

ARMO COMFORT **ELECTRO (EAV3):**



Für Codetaster

For keypad

Pour le clavier numérique


Per tastiera

Za tipkovnico

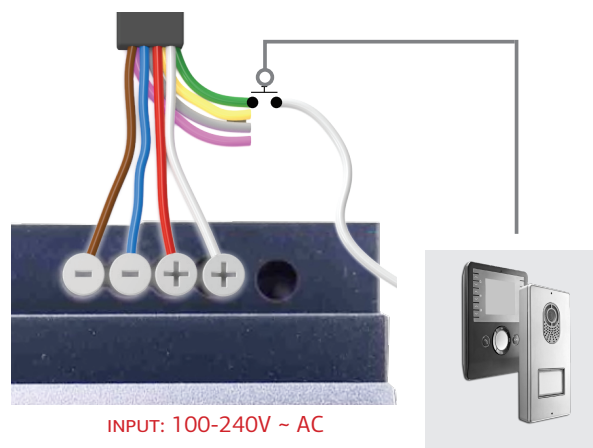

INPUT: 100-240V ~ AC
OUTPUT: 12V --- 4,5A

ARMO COMFORT **BLUE MOTION:**

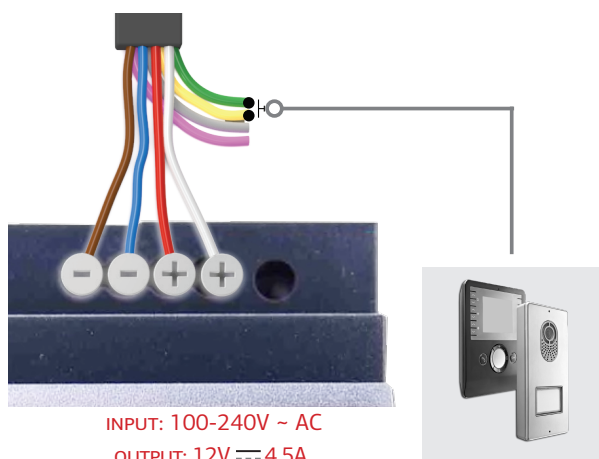

INPUT: 100-240V ~ AC
OUTPUT: 12V --- 4,5A

LUX:


Anschlussplan für den Sensor bzw. den Timer

Connection diagram for the sensor and the timer

Pour le capteur du mouvement et pour la minuterie digitale

Scheda collegamento sensore o timer digitale

Načrt priklopa senzorja oz. timerja

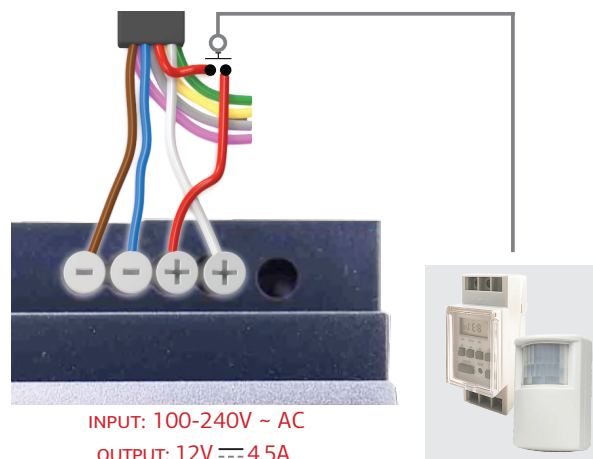

INPUT: 100-240V ~ AC
OUTPUT: 12V --- 4,5A